

BM07 Musikschule Bruneck. Erweiterung | BM07 Scuola di musica. Ampliamento


Erläuterungen / Richtigstellungen 03.06.2015	Chiarimenti / Rettifiche 03.06.2015
Bewertungskriterium 04.01 und 04.02 Muster Pos. 09.01.06.*, 09.01.06.01* bis 13*und 17.06.01* Klarstellung zu den unterschiedlichen Angaben und Werten: - Verlangte Holzart der Fenster und Oberflächenbeschichtung: - Holzart: Fichte - Oberflächenbeschichtung: in „Eiche gestrichen“ (Farbe Hickory), transparent matt - Rw-Werte: das ganze System muss 42dB erreichen. Auf jedem Fall 45dB das Glas und 42dB der Rahmen - Ug= 06 W/m2K - Uf= 1,0W/m2K - Energiedurchlassgrad: g-Wert = 49% - Lichttransmissionswert: Tv = 72% - Schutzklasse P5A (laut Plan ES – 62.00L) <u>wird ersetzt</u> durch Klasse 2(B)2 - In der Fensterlisten ES-62.02-03-04-05 bedeuten die Kürzel „G“ und „T“ folgendes: G=eisenarme Verglasung extraklar hochtransparent T=Transparentes Glas <i>S. diesbezüglich richtiggestelltes Leistungsverzeichnis – Langtext</i>	Criterio di valutazione 04.01 e 04.02 Campione Pos. 09.01.06.*, 09.01.06.01* fino al 13* e 17.06.01* Chiarimento in riguardo a differenti indicazioni e valori: - Tipo di legno finestra e finitura richiesti: - Tipo di legno: abete - Finitura: “tinto in rovere” (colore Hickory), verniciato trasparente opaco - valore Rw: tutto il sistema deve raggiungere i 42dB. In ogni caso 45 dB il vetro e 42 dB il serramento - Ug= 06 W/m2K - Uf= 1,0W/m2K - valore dell’energia penetrata: g-Wert = 49% - trasmissione luminosa: Tv = 72% - classe di protezione P5A (secondo disegno ES – 62.00L) <u>viene sostituita</u> con classe 2(B)2 - nelle tavole ES-62.02-03-04-05 i valori del colore del vetro “G” e “T” sono: G = vetro extra chiaro a basso contenuto in ferro, altamente trasparente. T= Vetro trasparente <i>V. elenco delle prestazioni testo esteso relativamente rettificato</i>
Bewertungskriterium 04.01 und 04.02 Muster Die Muster sind <u>ohne</u> Einbau- bzw. Anschlussdetails an die Fassade anzufertigen.	Criterio di valutazione 04.01 e 04.02 Campione I campioni sono da realizzare <u>senza</u> i dettagli di installazione e di connessione sulla facciata.

Pläne ES-64.27, ES-64.02L

Der Kodex A7.57 beschreibt ein Abdeckblech aus Aluminium, das für Inspektionszwecke abnehmbar (öffnbar) ist, mit der fertigen Wandverkleidung bündig wie man dem beigefügten Plan entnehmen kann.

Disegni ES-64.27, ES-64.02L

Il codice A7.57 descrive una "lamiera" di alluminio ispezionabile, complanare con la quota della parete finita come si vede nel disegno sotto.

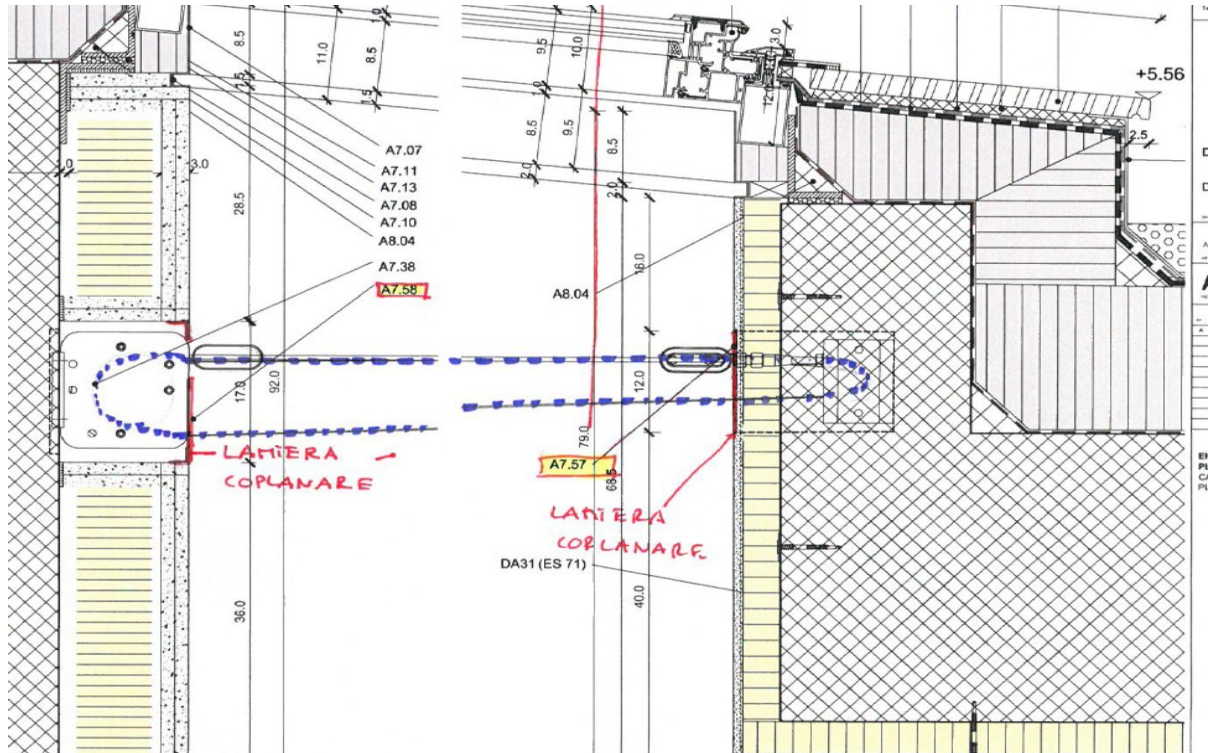

Pos. 09.02.01.35.a* - Tür: EAT201

- Das Fixelement (Zeichnung ES-63.10 und Türliste ES-63.02) ist Bestandteil der Position 09.02.01.35.a*.

Pos. 09.02.01.35.a* - Porta: EAT201

- L'elemento fisso (disegno ES-63.10 e elenco porte ES-63.02) fa parte della posizione 09.02.01.35.a*.

Pos. 02.01.03.01.H* - Abbruch von Bauteilen: Bodenaufbauten

- Es ist eine Fläche von 319m² betroffen.
S. Planunterlagen RG – 10

Pos. 02.01.03.01.H* - Rimozione di elementi costruttivi: pavimentazione

- È stato computato una superficie di 319m².
V. tavole RG - 10

Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterium 02.03 Pos. 02.09.01.03.C* - Akustik-Innenputz (ca. 50 mm)

- CE-Zertifikat des Produkts ist gefordert.

Fascicolo qualità: Criterio di valutazione 02.03 Pos. 02.09.01.03.C* - Intonaco acustico interno (ca. 50mm)

- È richiesta certificazione CE del prodotto.