

BM07 Musikschule Bruneck. Erweiterung | BM07 Scuola di musica. Ampliamento

Erläuterungen 09.06.2015	Chiarimenti 09.06.2015
<p>Bewertungskriterium 03.01 und 03.02 Pos. 03.11.02*, 03.11.02.01.a* und 03.11.01.01.g*, 03.11.01.01.h*</p> <p>Klarstellung: Die Verglasungen sind als <u>3-fach-Verglasung</u> mit einem <u>Ug-Wert von 0,5W/m²K</u> auszuführen.</p> <p>Pläne ES – 64.01L bzw. ES – 64.02L Der Wortlaut „SKN164“ unter dem Punkt A7.30 der Legende Oberlicht wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>Criterio di valutazione 03.01 e 03.02 Pos. 03.11.02*, 03.11.02.01.a* e 03.11.01.01.g*, 03.11.01.01.h*</p> <p>Chiarimento: Le vetrature sono da eseguire come vetrature composte da tre lastre di vetro con un valore <u>Ug = 0,5W/m²K</u></p> <p>Disegni ES – 64.01L rispettivamente ES – 64.02L La formulazione „SKN164“ al punto A7.30 della legenda lucernari viene eliminata senza sostituzione.</p>
<p>Bewertungskriterium 03.03 Pos. 09.04.03.04.A*</p> <p>Es ist <u>nicht</u> möglich den Sonnenschutz aus Aluminiumlamellen mit einem anderen System zu ersetzen.</p>	<p>Criterio di valutazione 03.03 Pos. 09.04.03.04.A*</p> <p><u>Non è possibile sostituire il sistema di protezione solare in lamelle di alluminio con un altro sistema.</u></p>
<p>Bewertungskriterium 04.01 und 04.02 Muster Das in die Muster eingesetzte Glas muss den Leistungsbeschreibungen entsprechen.</p>	<p>Criterio di valutazione 04.01 e 04.02 Campioni Il vetro da inserire nei campioni deve corrispondere alle descrizioni prestazionali.</p>
<p>Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterium 02.01 Pos. 02.09.01.20* Der geforderte Wert für die Dichte der Dämmplatte muss in jedem Punkt der Platte erreicht werden.</p>	<p>Fascicolo qualità: Criterio di valutazione 02.01 Pos. 02.09.01.20* Il richiesto valore di densità della lastra di isolamento termico deve essere raggiunto in ogni punto della lastra.</p>
<p>Pläne ES-64.27, ES-64.02L Ergänzung zur Erläuterung vom 03.06.2015 <u>Profil A7.57 und A7.58 in den Zeichnungen ES 64.26, ES64.27</u> Das quadratische Profil, Kodex A7.57 und A7.58, ist ein Abdeckblech aus Aluminium mit der fertigen Wandverkleidung bündig und wie die Wand gestrichen. Für Revisionszwecke abnehmbar (offenbar). Das Abdeckblech versteckt das Verschattungssystem, das überprüfbar sein muss (<u>Siehe Anhang</u>).</p>	<p>Disegni ES-64.27, ES-64.02L Integrazione al chiarimento di data 03.06.2015 <u>Profilo A7.57 e A7.58 nei elaborati ES64.26, ES64.27</u> Il profilo quadrato rappresentato, codice A7.57 e A7.58 è una lamiera di alluminio ispezionabile complanare con la quota della parete finita, laccata nello stesso colore della parete. Questa lamiera serve per nascondere il sistema di oscuramento che deve essere ispezionabile (<u>vedasi file allegato</u>).</p>
<p>Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterium 02.03 - Pos. 02.09.01.03.C* Das CE-Zertifikat kann auch durch eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ ersetzt werden.</p>	<p>Fascicolo qualità: Criterio di valutazione 02.03 - Pos. 02.09.01.03.C* Il certificato-CE può essere sostituito con una “Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung” (omologazione generale di applicazione ai fini della sicurezza costruttiva).</p>
<p>Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterium 02.04 Pos. 14.11.01.01* <u>3 Lüftungsgerät/Gehäuse:</u> <u>Höhe, Breite, Länge:</u> - Toleranz noch oben: max. + 5% - Toleranz nach unten: keine Beschränkung <u>Wärmedurchgangsklasse des Gehäuses nach EN 1886:</u> - Es können auch bessere Klassen als T4 angegeben werden</p>	<p>Fascicolo qualità: Criterio di valutazione 02.04 Pos. 14.11.01.01* <u>3 Impianto di ventilazione / alloggiamento:</u> <u>Altezza, larghezza, lunghezza:</u> - Tolleranza in più: max. + 5% - Tolleranza in meno: nessun vincolo <u>Trasmissione termica dell’alloggiamento secondo EN 1886:</u> - Possono essere indicate anche classi migliori di T4</p>


<p>Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterium 02.01 Pos. 02.09.01.20* <u>Materieller Fehler in der Unterlage</u> (veröffentlicht am 08.06.2015): Die richtige Einheit für die Wärmeleitfähigkeit der Dämmplatten aus Mineralwolle ist „W/mK“ (anstatt W/m2K)</p>	<p>Fascicolo qualità: Criterio di valutazione 02.01 Pos. 02.09.01.20* <u>Errore materiale nel documento</u> (pubblicato in data 08/06/2015) L'unità corretta per la conducibilità termica delle lastre isolanti di pannelli di lana minerale è „W/mK“ (invece di W/m2K)</p>
--	--

Anhang:



Graphische Ergänzung/Erläuterung zum Verschattungssystem gemäß Pläne ES-64.27, ES-64.02L

Allegato:

Integrazione / chiarimento grafico per il sistema di oscuramento secondo di disegni ES-64.27, ES-64.02L

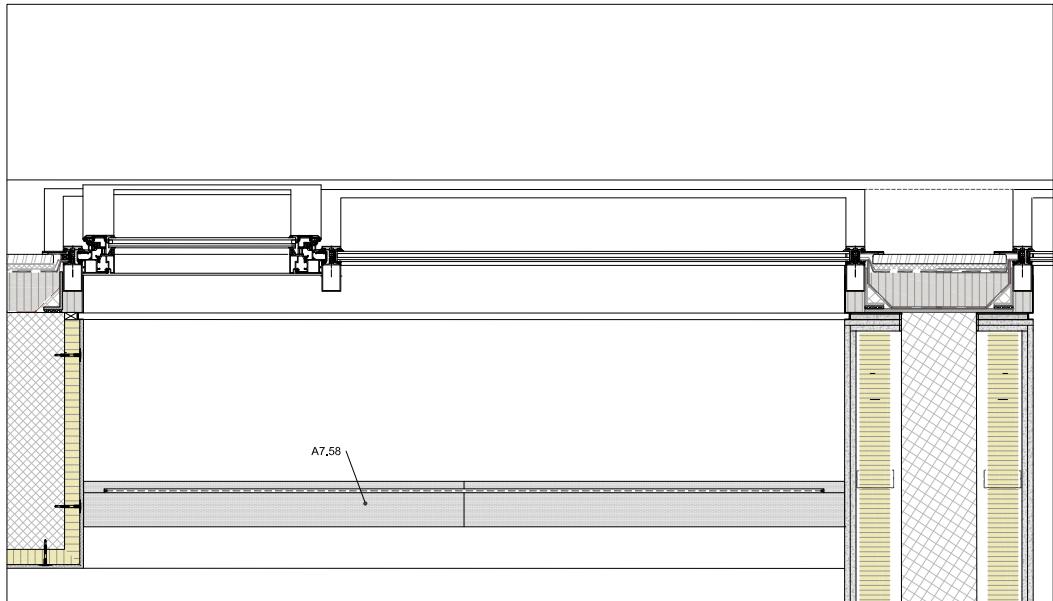


SEC A

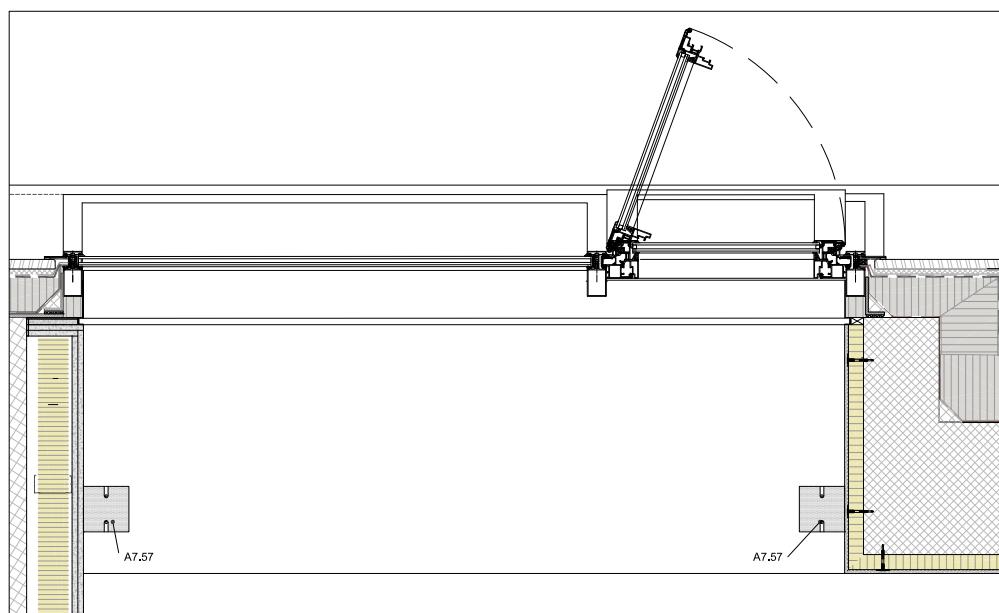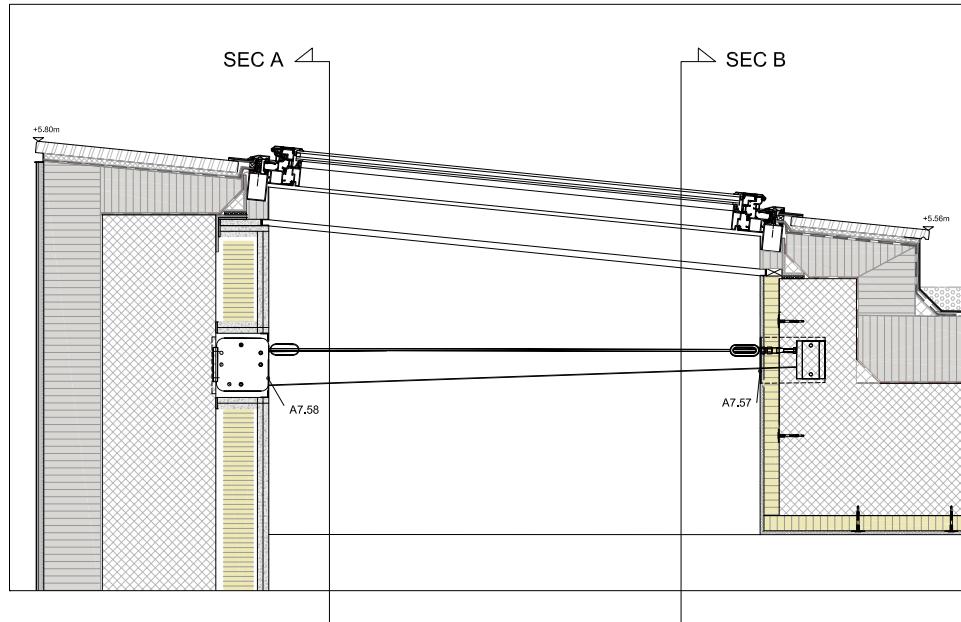

SEC B

AD

VERSCHATTUNG UND SONNENSCHUTZ OBERLICHT DF 307 UND DF 308
DETTAGLIO TENDE BLACKOUT E PROTEZIONE SOLARE LUCERNARI DF 307 Y DF 308

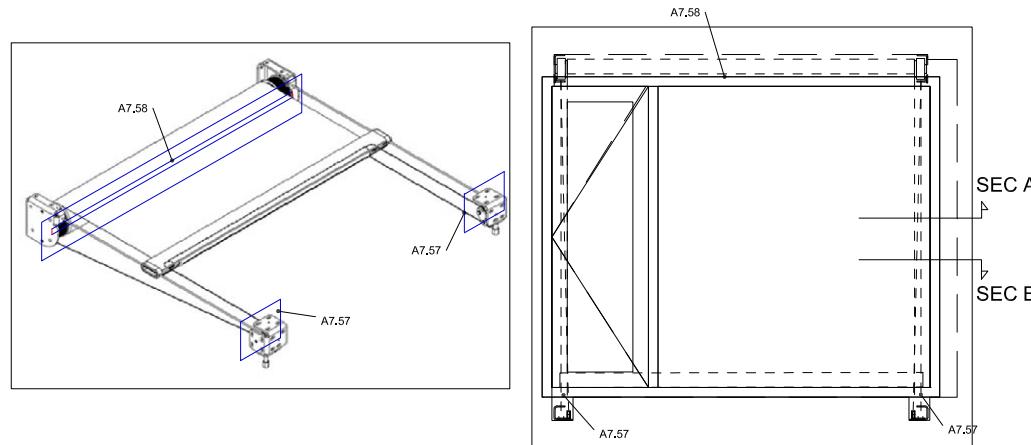

A7.57:
Lamiera di alluminio ispezionabile, complanare con la quota della parete finita, laccata nello stesso colore della parete. Questa lamiera serve per nascondere il sistema di oscuramento, che deve essere ispezionabile.

Abdeckblech aus Aluminium bündig mit der fertigen Wandverkleidung und wie die Wand gestrichen. Für Revisionszwecke abnehmbar (offenbar). Dieses Abdeckblech versteckt das Verschattungssystem, das überprüfbar sein muss.

A7.58:
Lamiera di alluminio ispezionabile, complanare con la quota della parete finita, laccata nello stesso colore della parete. Questa lamiera serve per nascondere il sistema di oscuramento, che deve essere ispezionabile.

Abdeckblech aus Aluminium bündig mit der fertigen Wandverkleidung und wie die Wand gestrichen. Für Revisionszwecke abnehmbar (offenbar). Dieses Abdeckblech versteckt das Verschattungssystem, das überprüfbar sein muss.