



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

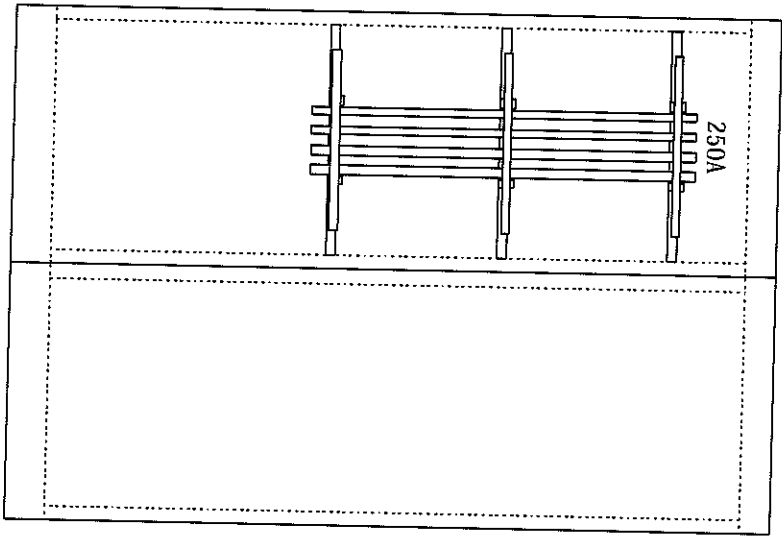

				Datum		15.02.07	KRANKENHAUS BRUNECK		LINEL GmbH				
				Bearb.		GÄRTLICH	OSPEDALE BRUNICO		A.-AMMON-STR. 20				
				Gepr.		27.02.07	39100 BRUNECK / BRUNICO		39042 BRIXEN				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Notiz	Urspr.			Ers.f		Ers.d			
<div> <div>SCHIENENSYSTEM</div> <div>SYSTEMA SBARRI</div> </div>												<div>Q-RADIOLOGIA</div> <div>Blatt 102</div> <div>von 219 Bl.</div>	

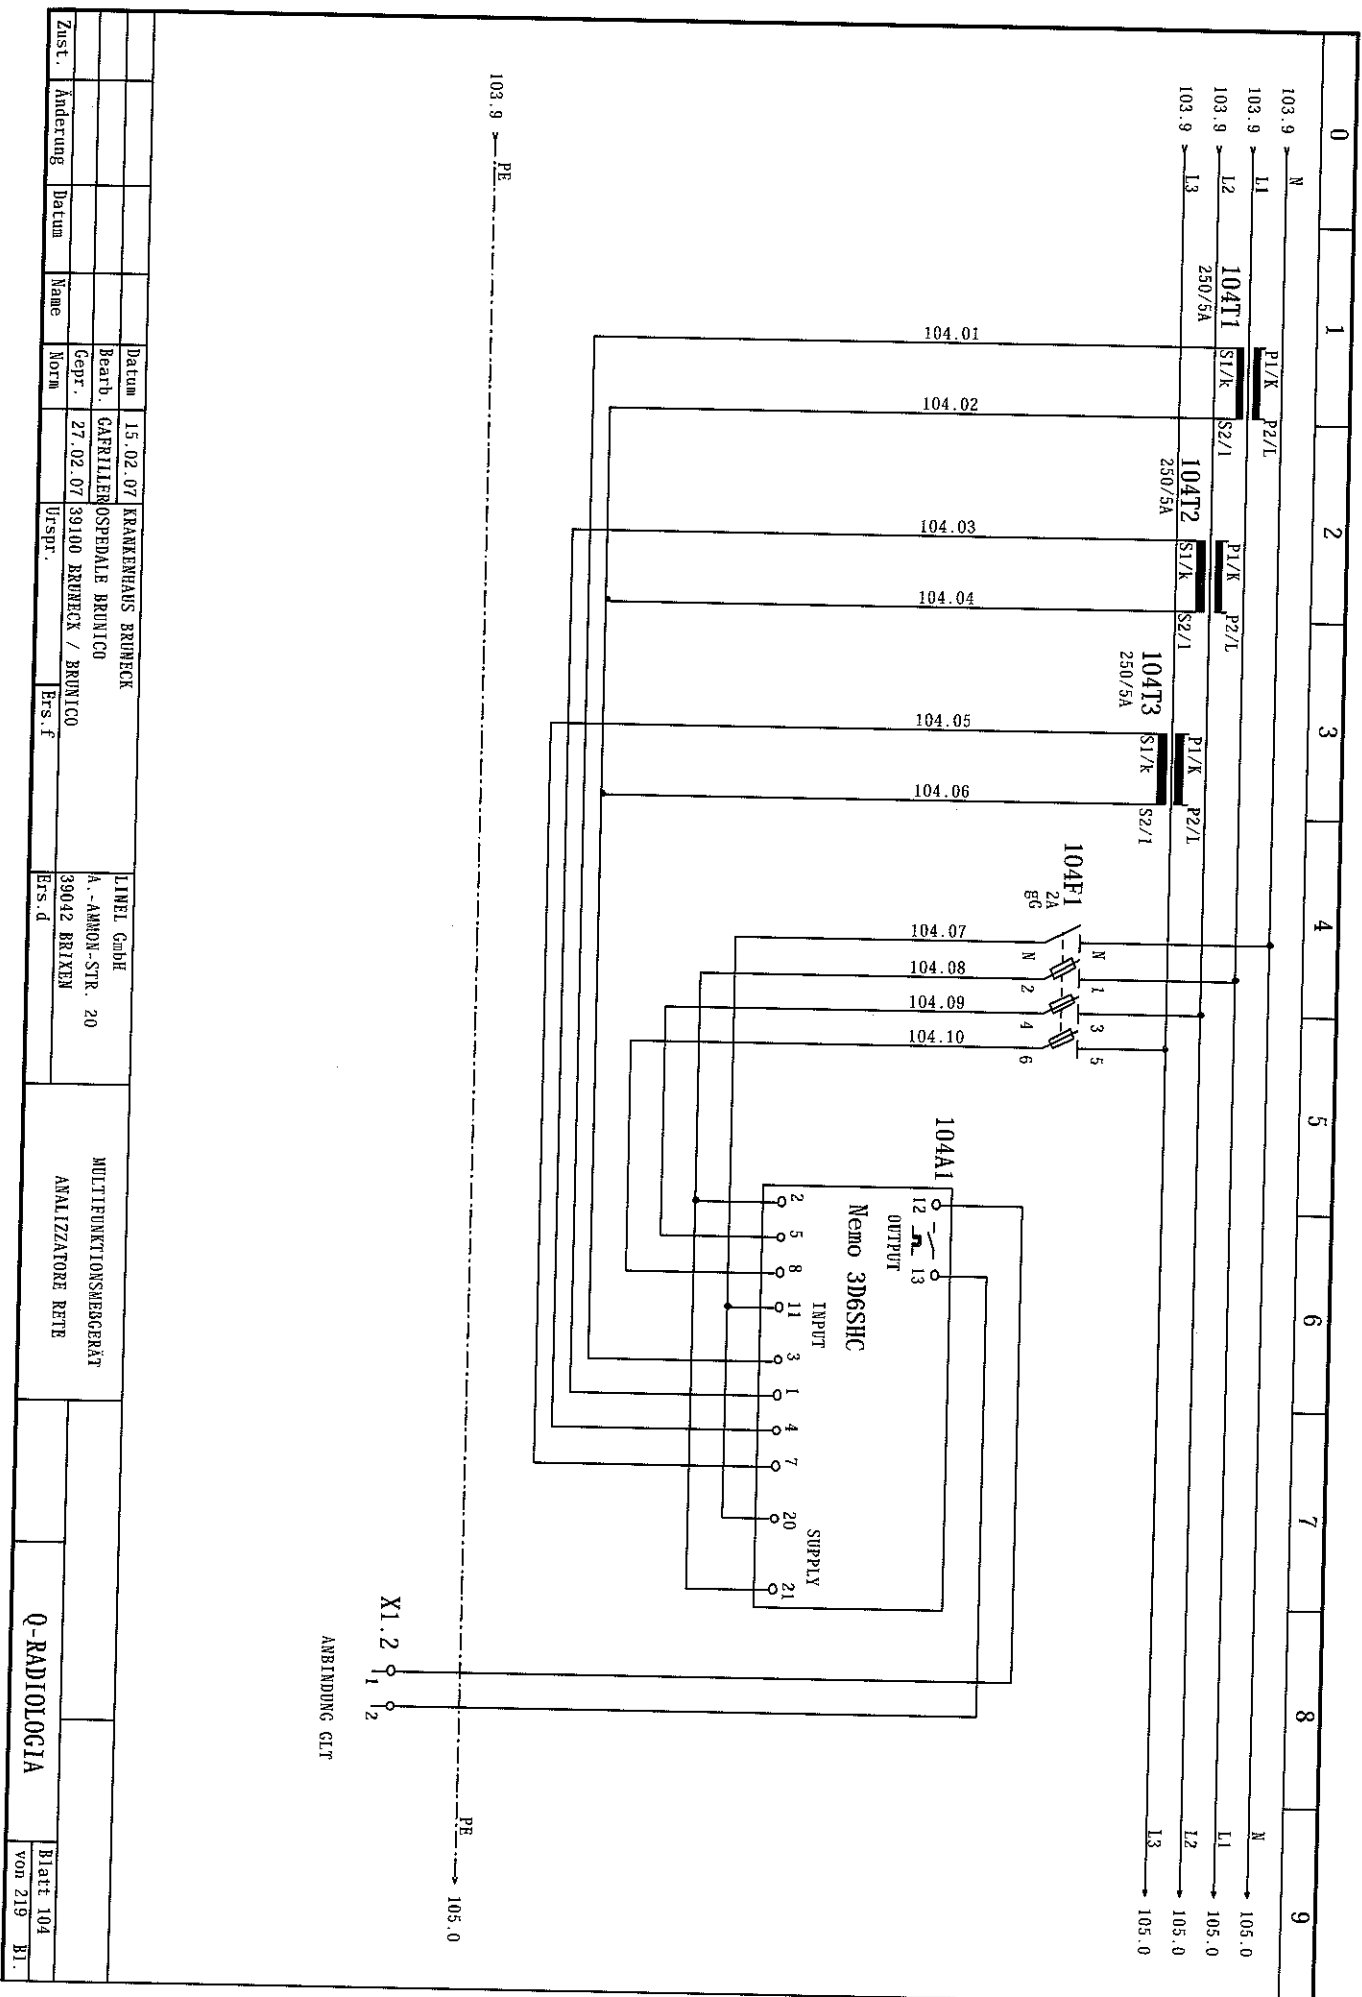


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
104.9	N																			N	106.0
104.9	L1																			L1	106.0
104.9	L2																			L2	106.0
104.9	L3																			L3	106.0

104.9 → PE


106.0 → PE

			Datum	15.02.07	KRAKENHAUS BRUNECK	LINEL GmbH	ÜBERSpannungsabfitter SCARICATORE SOVRATENSIONE													
			Bearb.	GAFRILLENOSPEDALE BRUNICO		A.-AMMON-STR. 20														
			Gepr.	27.02.07	39100 BRUNECK / BRUNICO	39042 BRIXEN	Q-RADIOLOGIA													
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f														




Q-RADIOLOGIA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

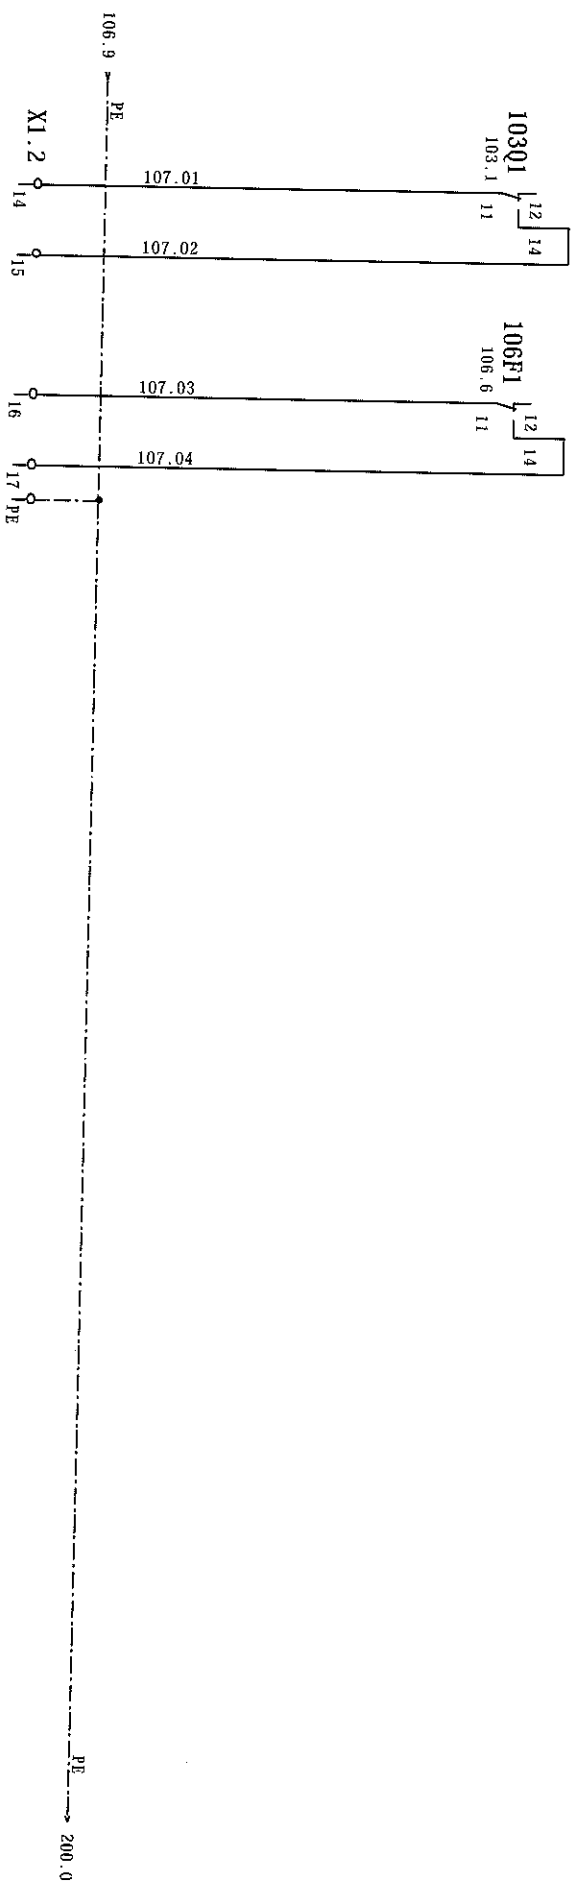


			Datum	15.02.07	KRANKENHAUS BRUNECK	LIMEL GmbH	HILFSKONTAKTE SCHRAAK 1 CONTATTI QUADRO 1		Q-RADIOLOGIA	Blatt 107 von 219 Bl.
			Bearb.	GAFILLES	OSPEDALE BRUNICO	A.-AMMON-STR. 20				
			Gepr.	27.02.07	39100 BRUNECK / BRUNICO	39042 BRIXEN				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Erst.f	Erst.d			


[illegible]

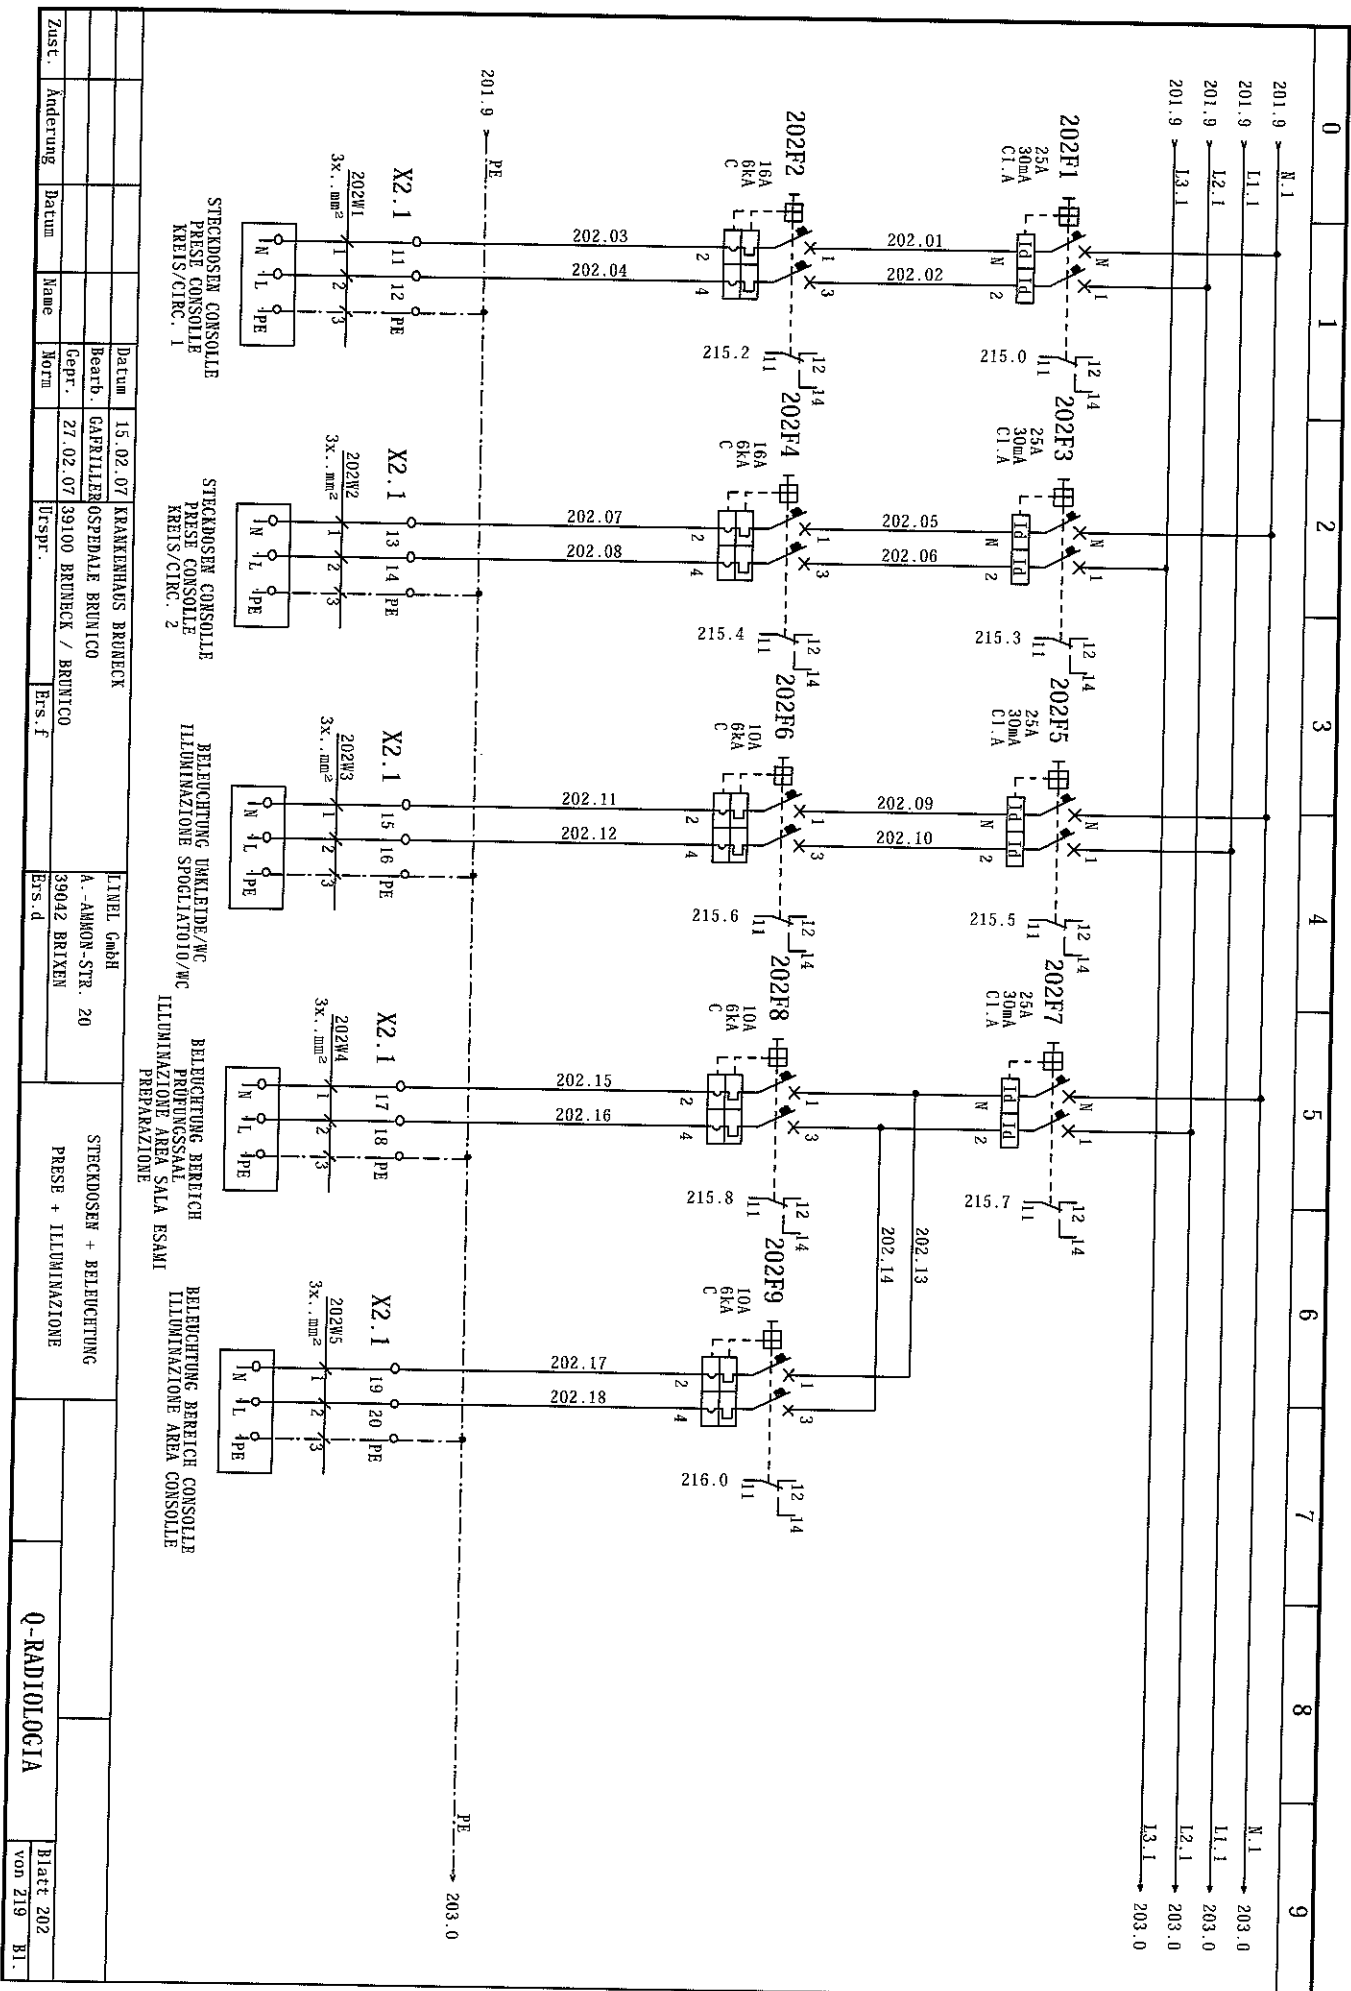

	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
				Datum	15.02.07	KRAKENHAUS BRUNECK				LINEL GmbH									
				Bearb.	GÄRILLER	OSPEDALE BRUNICO				A. - AMON-STR. 20	RESERVEBLATT								
				Gepr.	27.02.07	39100 BRUNECK / BRUNICO				39042 BRIKEN	FOGLIO DI RISERVA								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.				Frs.f	Frs.d									
											Q-RADIOLOGIA								
											Blatt 204								
											von 219 Bl.								

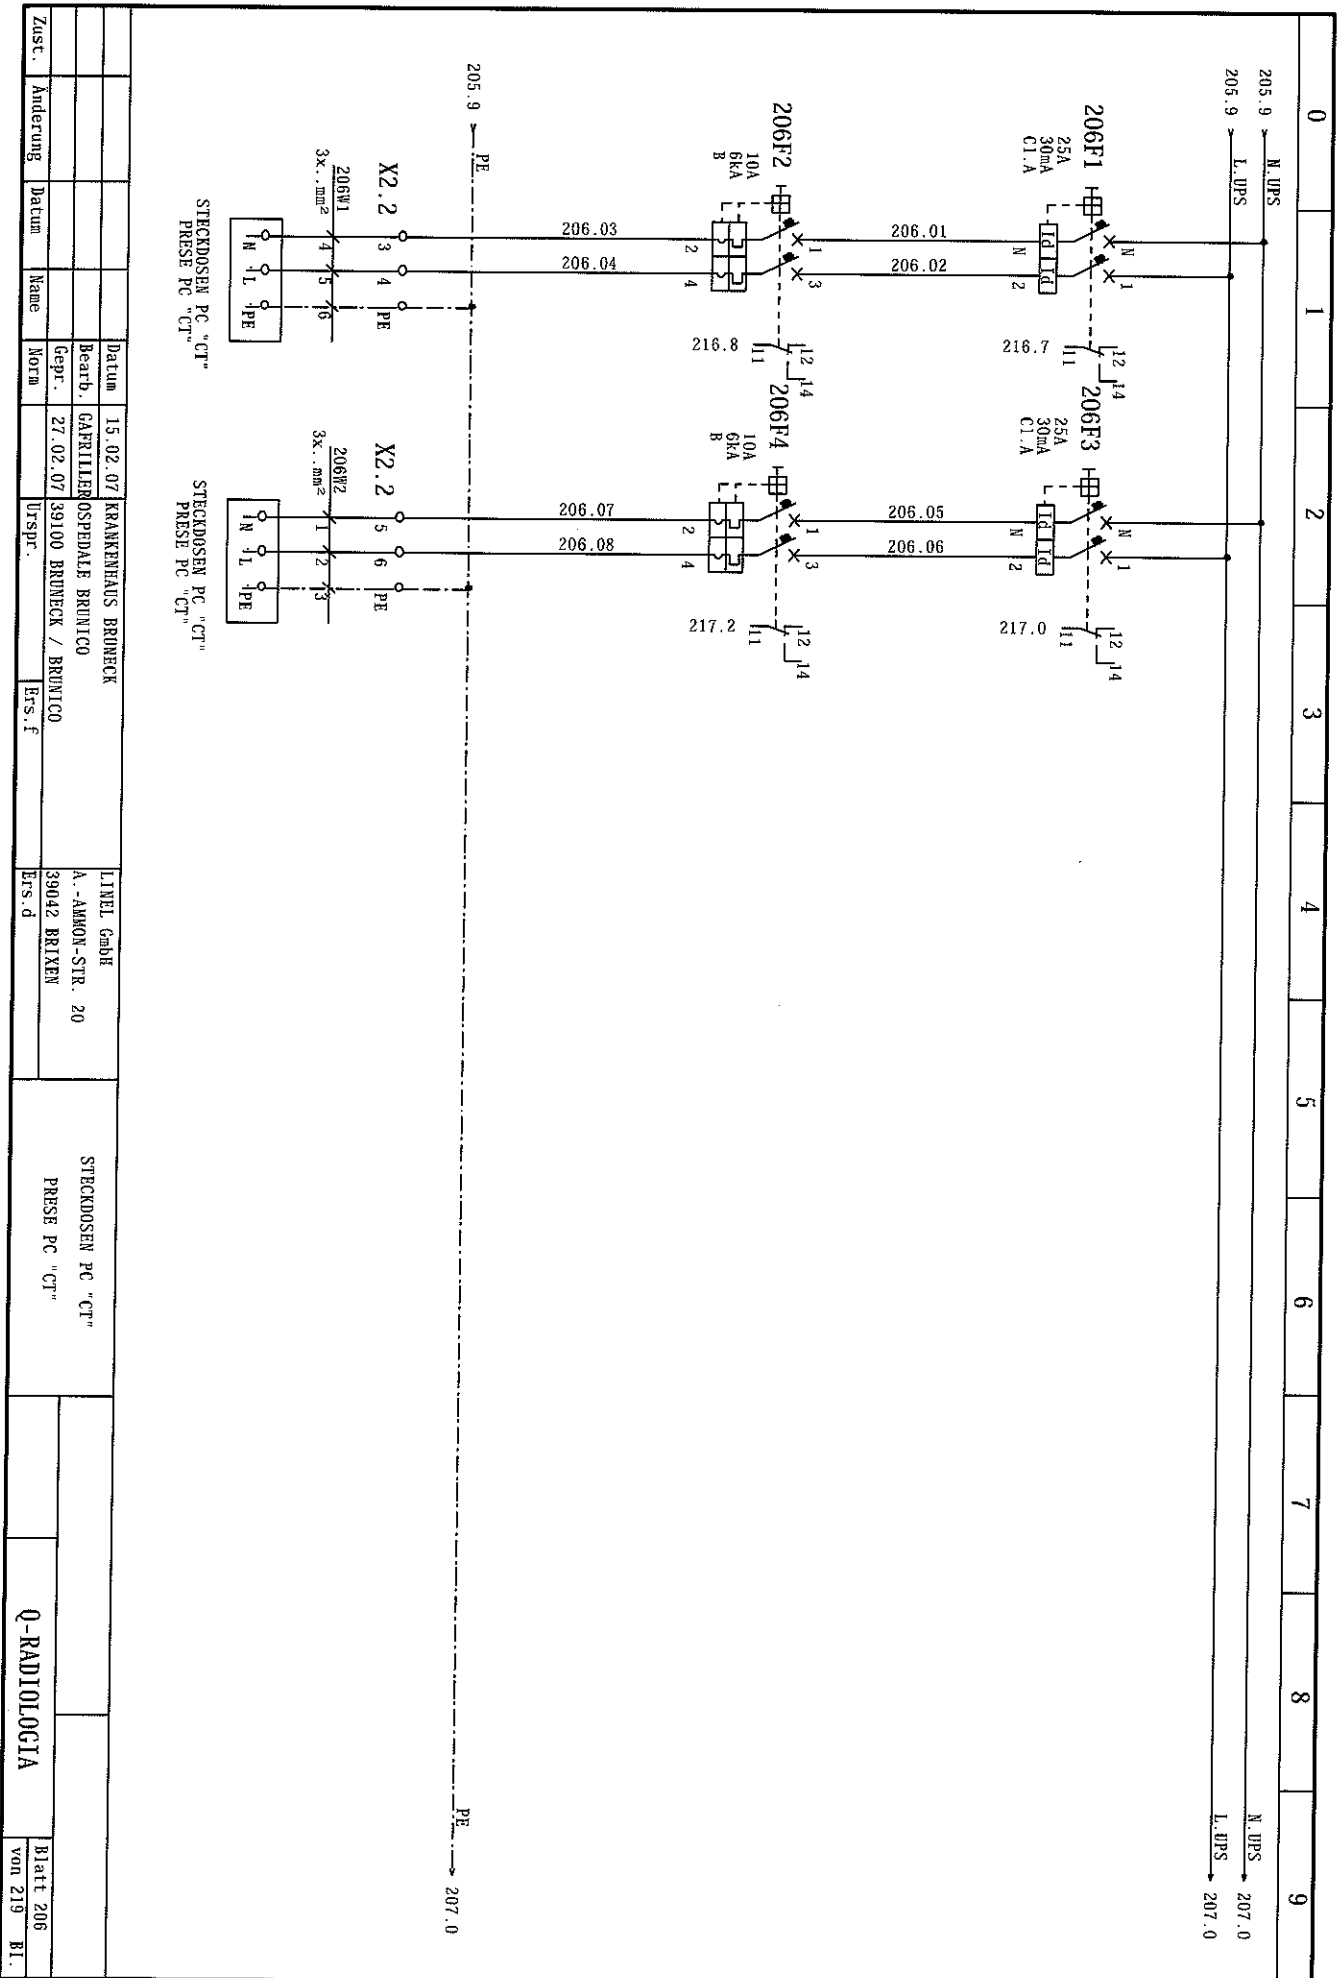


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207.9 → N. UPS 207.9 → L. UPS 208.0 → N. UPS 208.0 → L. UPS									

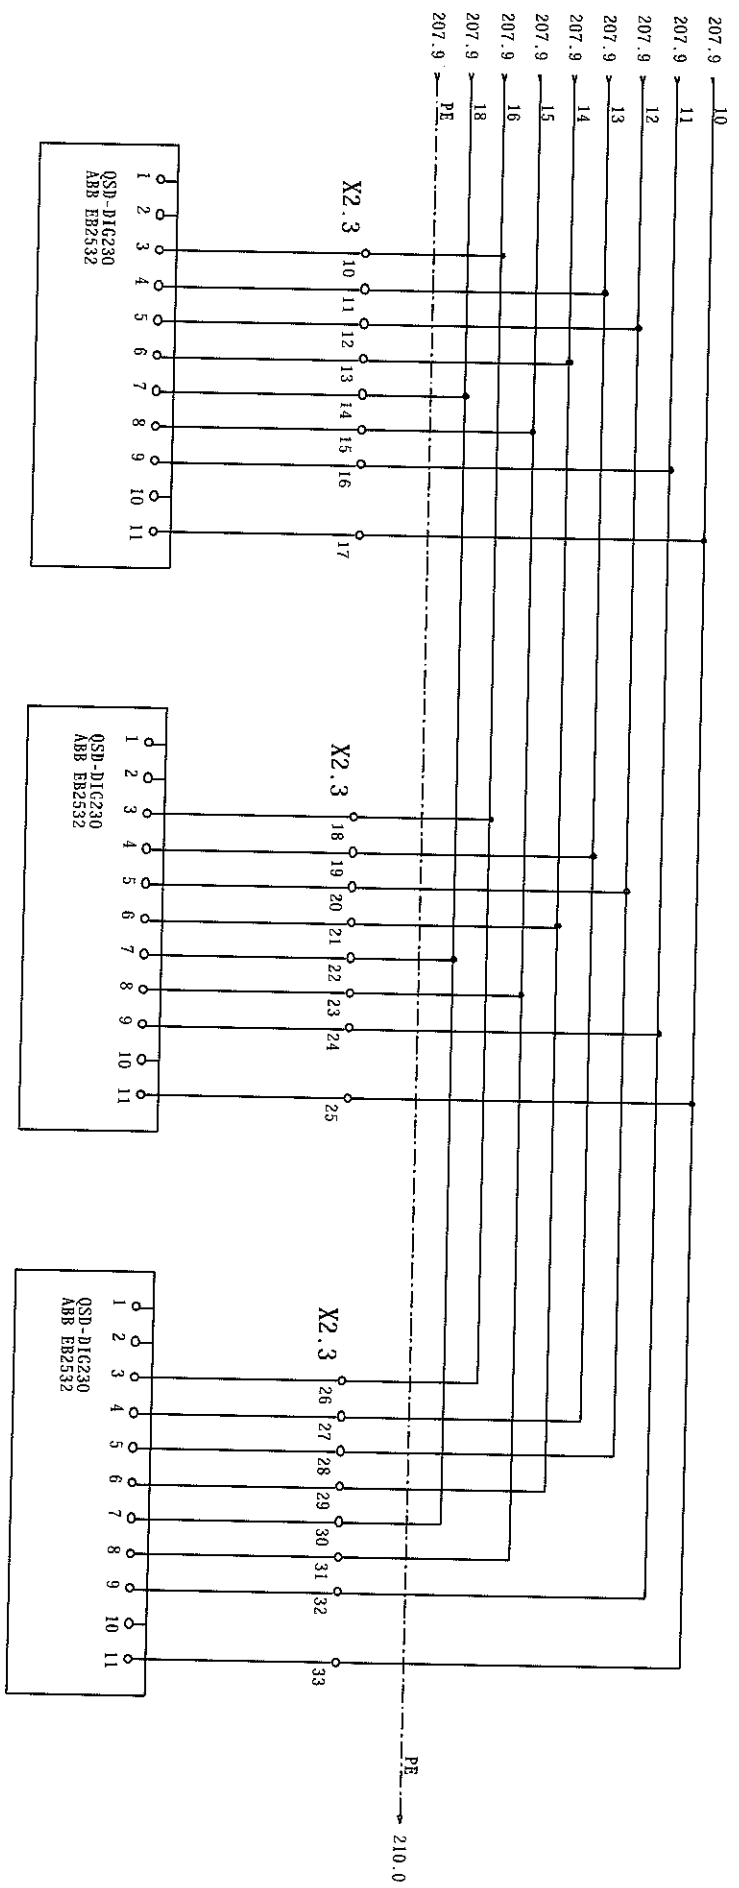

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Frs. f	Frs. d	ANZEIGE ISOLTESTER INDICATORE ISOLITESTER	Q-RADIOLOGIA	Blatt 208 von 219 Bl.
		15.02.07	KRANKENHAUS BRUNECK							
		27.02.07	GARFILLEROSPEDALE BRUNICO							
			A.-AMMON-STR. 20							
			39042 BRIXEN							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

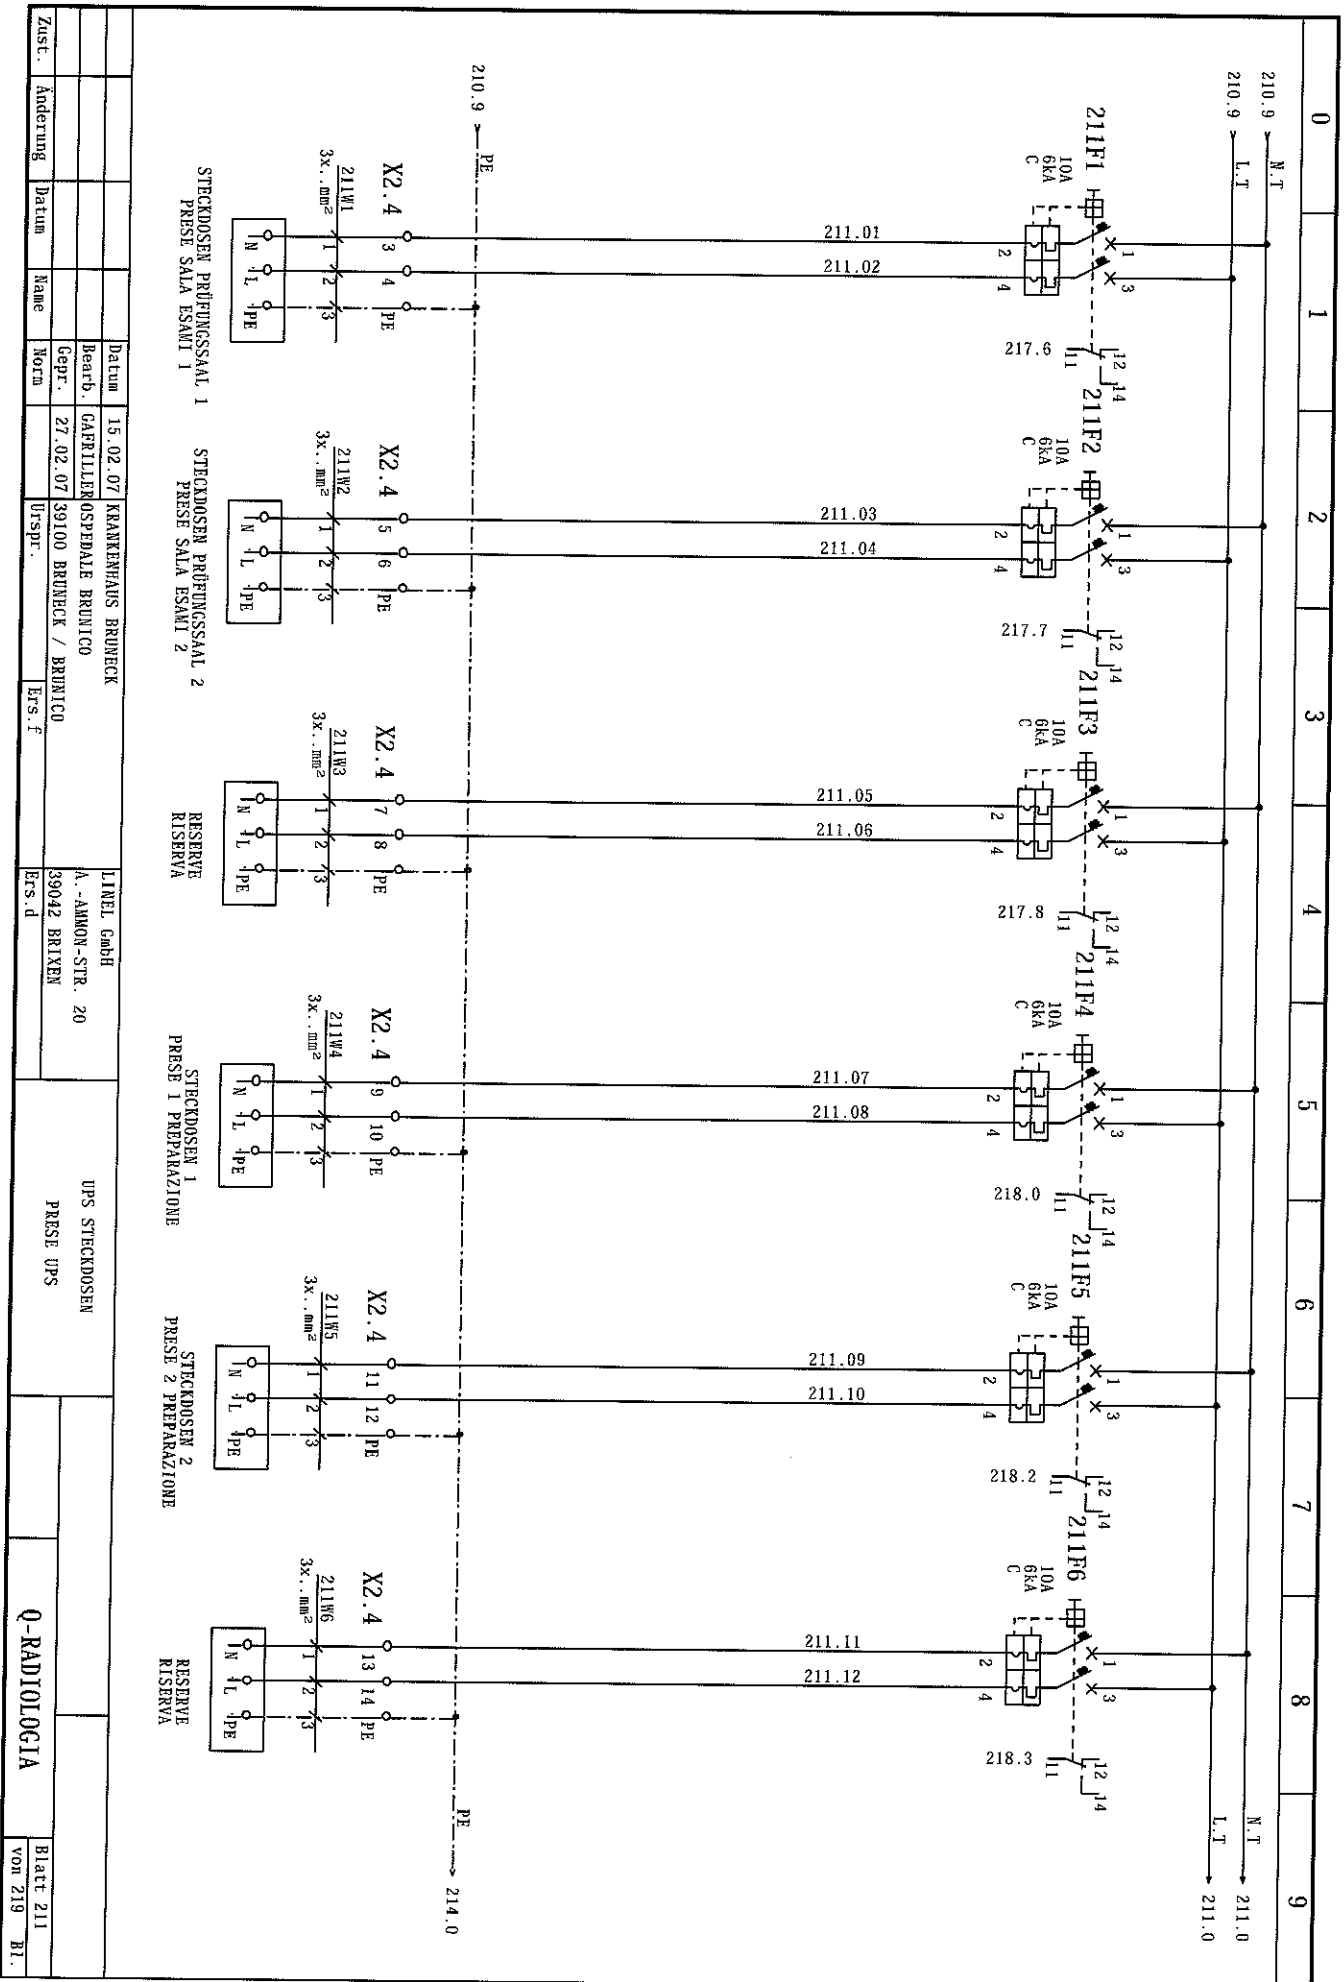


Zust.	Künderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f	Ers. d	UPS STECKDOSEN PRESE UPS	Q-RADIOLOGIA	Blatt 211 von 219 Bl.
		15.02.07	KRAKENTHAUS BRUNECK							
		27.02.07	GARILLIENOSPEDALE BRUNICO							
			39100 BRUNECK / BRUNICO							
			A. AMON-STR. 20							
			39042 BRIXEN							

[illegible]


Q-RADIOLOGIA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

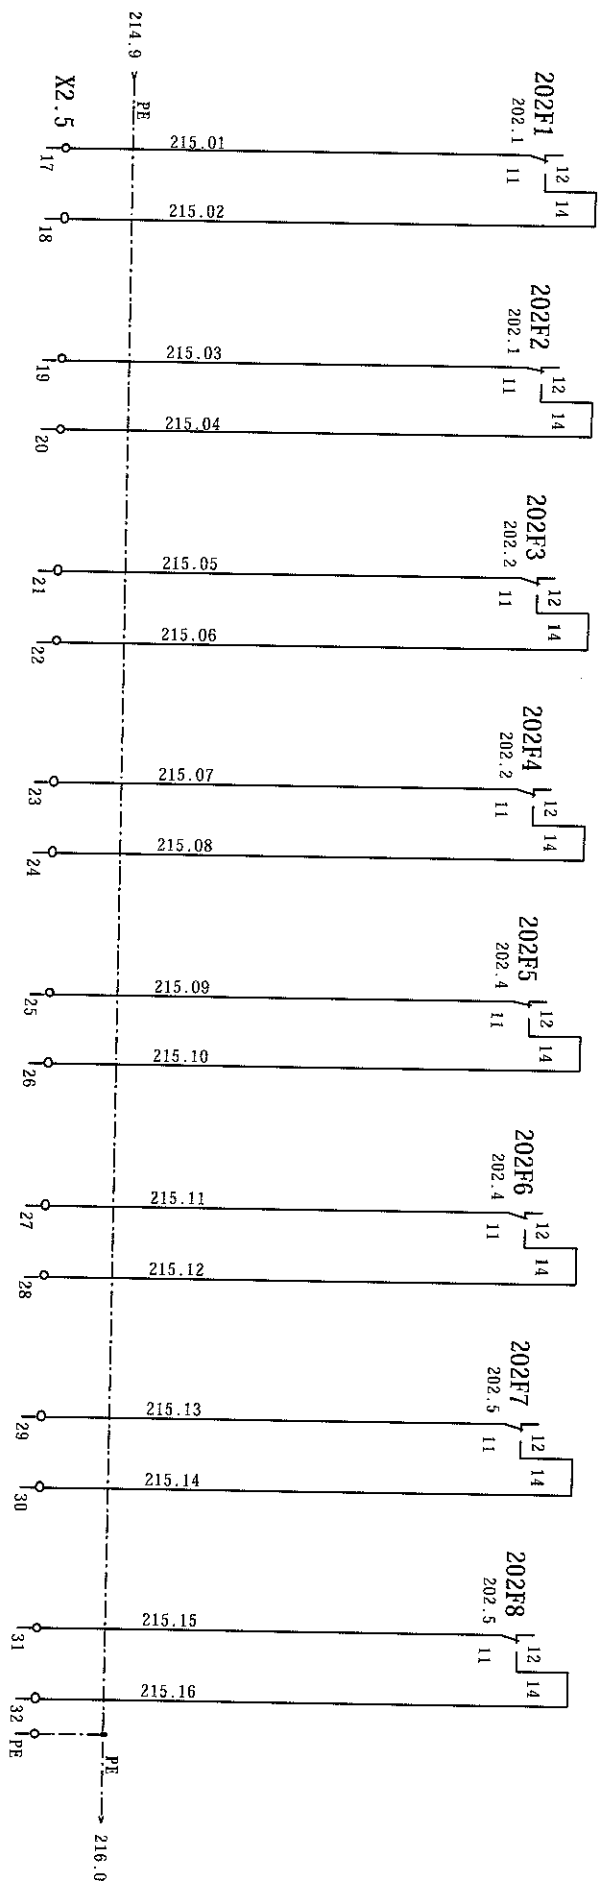

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Datum	15.02.07	KRAKENHAUS BRUNECK	LIEBEL Gabi	HILFSKONTAKTE SCHRAAK 2	Q-RADIOLOGIA	Blatt 215
					Bearb.	GAFFRILOSPEDALE BRUNICO		A.-AMON-STR. 20	CONTACTI QUADRO 2		von 219 Bl.
					Gepr.	27.02.07	39100 BRUNECK / BRUNICO	39042 BRUXEN			
					Urspr.						
					Frs.f						
					Frs.d						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

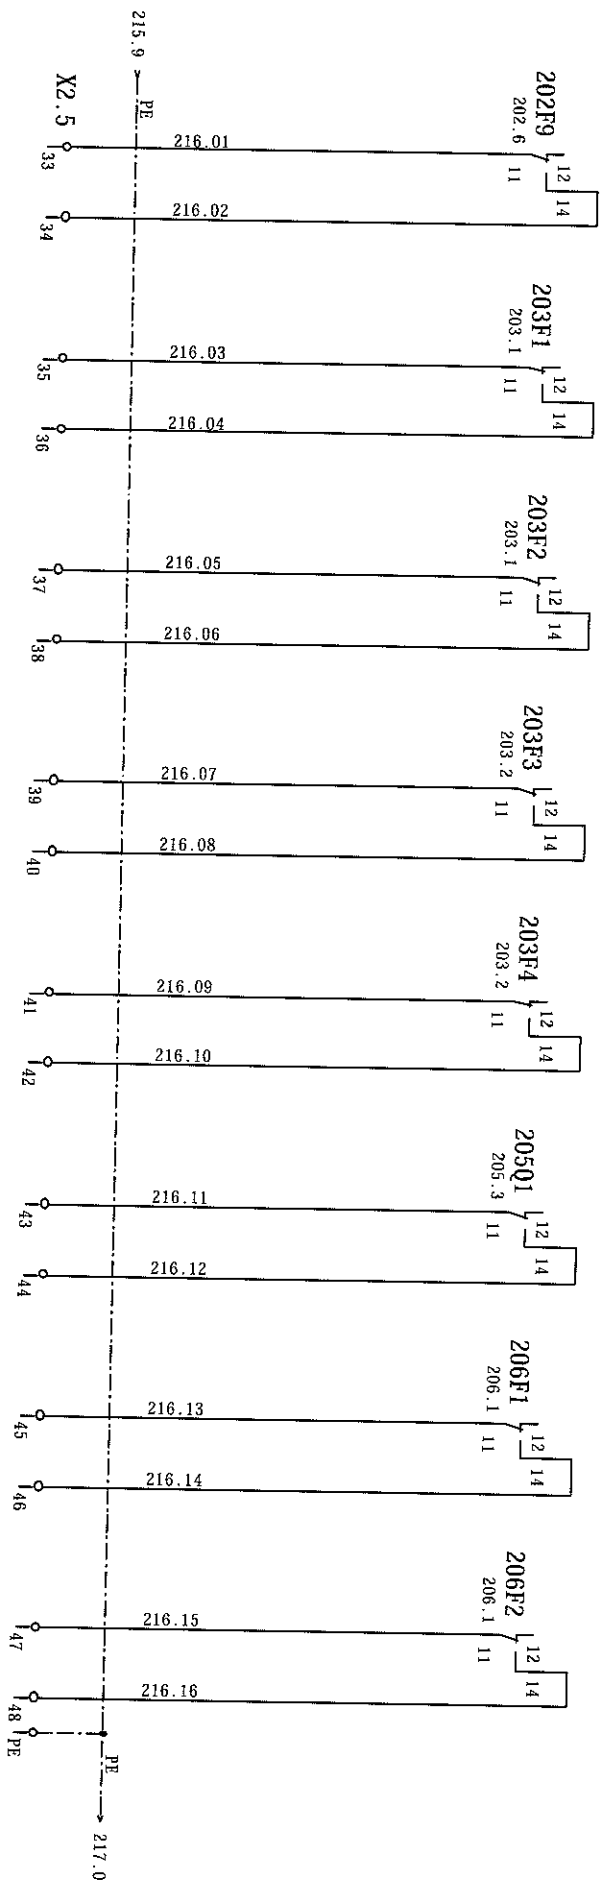

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	HILFSKONTAKTE SCHRAUK 2	Q-RADIOLOGIA	Blatt 216	von 219 Bl.
		15.02.07	KRANKENHAUS BRUNECK								
		27.02.07	GEPR. 39100 BRUNECK / BRUNICO								
			LIHEL GmbH								
			A.-AMON-STR. 20								
			39042 BRIXEN								


206F3	206.2	11	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0
206F4	206.2	11	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0
207Q1	207.1	44	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0
207F1	207.8	11	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0
210Q1	210.3	11	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0
211F1	211.1	11	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0
211F2	211.2	11	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0
211F3	211.4	11	12	14	217.01	49	50	217.02	51	52	217.03	53	54	217.04	55	56	217.05	57	58	217.06	59	60	217.07	61	62	217.08	63	64	217.09	64	PE	218.0

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

			Datum	15.02.07	KRAKENHAUS BRUNECK				LINDEL GmbH	RESERVEBLATT FOGLIO DI RISERVA				Q-RADIOLOGIA		Blatt 219 von 219 Bl.
			Bearb.	GARILLER	OSPEDALE BRUNICO	A.-AMMON-STR. 20										
			Gepr.	27.02.07	39100 BRUNECK / BRUNICO				39042 BRIXEN							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f				Ers.d						


DIMENSIONI / ABMESSUNGEN:	L/B	595	A/H	930	P/T	255
GRADO DI PROTEZIONE / SCHUTZART:	TP	30				
CLASSE D'ISOLAMENTO / ISOLIERGRAD:	I					
COLORI INVOLICRO / FARBE GEHÄUSE:	RAL	9001				
PORTA / FRONTIER:	VERRO/GLAS					

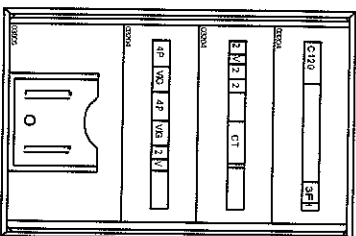

LEGENDA:

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | HILFESKONTAKT | 0 | CONTATTO AUSILIARIO |
| 1 | HILFESKONTAKT FÜR "I" | 0 | CONTATTO AUSILIARIO PER "I" |
| 2 | AUTOMAT 1P/1P+N | 1 | INT. AUT. MAGN. 1P/1P+N |
| 2 | SICHERUNGSELEMENT 1P/1P+N | 1 | PORTAFUSIBILE 1P/1P+N |
| 2 | SCHÜTZ 1/2P | 1 | CONTATTORE 2P |
| 2 | AUSLÖSESPULE | 1 | BOBINA SGANCIO |
| 2 | MELDELEUCHE | 0 | SPILA LUMINOSA |
| 2 | AUTOMAT 2P | 2 | INT. AUT. MAGN. 2P |
| 2 | DIFFERENZIALBLOCK VIGI 2P 25A | 2 | BLOCCO DIFF. VIGI 2P 25A |
| 2 | DIFFERENZIALBLOCK VIGI 2P 25A | 2 | INTERRUTTORE 2P/4P |
| 2 | SCHALTER 2/4P | 2 | BLOCCO DIFF. VIGI 3P+N-V/2P >25A |
| 2 | DIFFERENZIALBLOCK VIGI 3P+N-V/2P >25A | 2 | INT. DIFF. ID 2P |
| 2 | FI-SCHUTZSCHALTER ID 2P | 2 | INT. AUT. MAGN. DIFF. 1P+N |
| 2 | FI-AUTOMAT 1P+N | 2 | PORTAFUSIBILE 2P |
| 2 | SICHERUNGSELEMENT 2P | 2 | RELE CONTROLLO TENSIONE RCP |
| 2 | SPANNUNGSELAIS RCP | 2 | CONTATTORE 4P |
| 2 | SCHÜTZ 2/3/4P | 2 | INTERRUTTORE 2P |
| 2 | LASTSCHALTER 2P | 2 | SCARICATORE SOVRATENSIONE |
| 2 | ÜBERSPANNUNGSABLEITER | 2 | SALVATORE P25M |
| 2 | MOTORSCHUTZSCHALTER P25M | 2 | PORTAFUSIBILE 3P/3P+N |
| 2 | SICHERUNGSELEMENT 3P/3P+N | 2 | INT. AUT. MAGN. 2P NG125 |
| 2 | AUTOMAT 2P NG125 | 2 | BLOCCO DIFF. VIGI 2P NG125 |
| 2 | DIFFERENZIALBLOCK 2P NG125 | 2 | BLOCCO DIFF. VIGI 3P+N-N/4P 25A |
| 2 | DIFFERENZIALBLOCK VIGI 3P+N-N/4P 25A | 2 | BLOCCO DIFF. VIGI 4P >25A |
| 2 | DIFFERENZIALBLOCK VIGI 4P >25A | 2 | CONTATTORE 4P |
| 2 | SCHÜTZ 4P | 2 | INT. AUT. MAGN. 4P |
| 2 | AUTOMAT 4P | 2 | INT. DIFF. ID 4P |
| 2 | FI-SCHUTZSCHALTER ID 4P | 2 | SCARICATORE SOVRATENSIONE |
| 2 | ÜBERSPANNUNGSABLEITER | 2 | CONTATTORE 100A 4P |
| 2 | SCHÜTZ 100A 4P | 2 | ANALIZZATORE ENERGIA |
| 2 | MULTIFUNKTIONSGERÄT | 2 | INT. AUT. MAGN. 4P C120 |
| 2 | AUTOMAT 4P C120 | 2 | |

			Datum	15.02.07	KRANKENHAUS BRUNECK	LINET GmbH	FRONTE QUADRO	Q.-GENERATORE	Blatt 101 von 108 Bl.
			Bearb.	GAFRILLER	OSPEDALE BRUNICO	A.-AMON-STR. 20			
			Gepr.	16.03.07	39031 BRUNECK / BRUNICO	39042 BRIESEN			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Notiz	Urspr.	Ers.f	Ers.d		



Blatt 107
von 108 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9